

ANALYSERAPPORT

Helland Vannverk SA
Nedre Hellandvei 41
3180 Nykirke

Dato 2024-06-01
Prøvenr P245179
Revisjon 1
Analyseperiode 2024-05-29 - 2024-06-01
Side 1 av 2

Den/de undersøkte prøvene tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav til hygienisk trygt drikkevann.

P245179-01

Prøvetype
Ubehandlet drikkevann

Prøvemottak
2024-05-29

Prøvetakingsdato
2024-05-29 13:45

Prøvested
Pumpehus

Merking


Ref#

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet
Intestinale enterokokker	ISO 7899-2:2000	<1	/100 ml	
Koliforme bakterier ^a	ISO 9308-1:2014	<1	/100 ml	
E.coli	ISO 9308-1:2014	<1	/100 ml	
Kimfall 22°C ^a	ISO 6222	<10	/ml	
pH, surhetsgrad ^a	NS-EN ISO 10523 2012	8,1		±0.2
Konduktivitet v/25°C ^a	NS-ISO 7888, 1993	34,3	mS/m	±10%
Turbiditet ^a	NS-ISO 7027-1:2016	0,62	FNU	±30%
Fargetall filtrert ^a	NS-EN ISO 7887:2011 (C)	6	mg Pt/l	±15%

^a Drikkevannsforskriften

Med vennlig hilsen

Justina Rimsiene

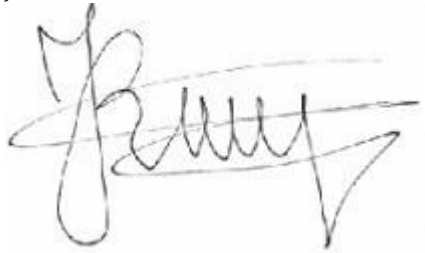

Laborant/veterinær

Kopi til

marit.becker@fonix.no, jensbj49@gmail.com

* = Ikke akkreditert resultat
CFU = Kolonidannende enhet

| > = Større enn | < = Mindre enn

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene slik de er mottatt på lab,
og rapporten må ikke gjengis annet enn i sin helhet uten tillatelse fra laboratoriet.
Kommentarer og vurderinger er ikke omfattet av akkrediteringen.

* = Ikke akkreditert resultat
CFU = Kolonidannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn